

附录 A
(规范性附录)
分离强度试验方法

A.1 试样

试样的形状和尺寸按图 A.1 的规定。

单位为毫米



H ——复合板厚度
 h ——基材厚度
 δ ——复材厚度
 L ——复材厚度加 5 mm。

图 A.1 分离试样

A.2 夹具

参照图 A.2。支撑分离试样的夹具边缘的维氏硬度 HV 应不低于 500。

A.3 安装试样

试样按图 2 所示安放在夹具中。安装后的间隙保持在 0.1 mm~0.15 mm 的范围内。

单位为毫米

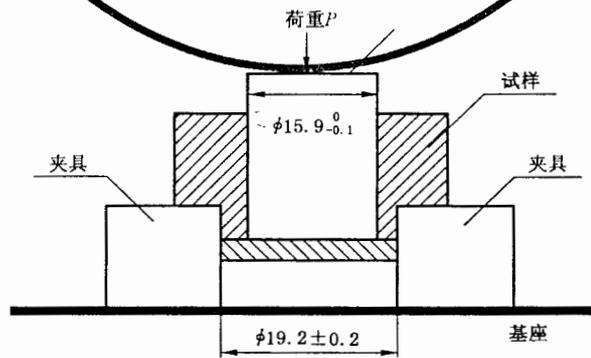


图 A.2 分离强度试样的夹具及试验安装示意图